



## 1. Impiego

Il Cillit-HS 23 RS PLUS è un prodotto di nuova formulazione ad azione risanante per impianti di riscaldamento ad acqua calda che versano in precarie condizioni di funzionamento a causa di incrostazioni, residui di corrosioni e fanghi.

Il Cillit-HS 23 RS PLUS consente di ripristinare in breve tempo le corrette condizioni di esercizio dell'impianto rimuovendo in un'unica operazione incrostazioni calcaree, depositi di corrosione e fanghi accumulati, senza alcun effetto negativo nei confronti dell'impianto. Grazie all'innovativa formulazione potenziata può essere impiegato sia nei trattamenti di risanamento che prevedono di mantenere in funzione il circolatore, sia nei trattamenti di risanamento rapido con l'ausilio della pompa Cillit-SOLUTECH.

Il prodotto è ecologico perché contiene sostanze biodegradabili e non pericolose per l'ambiente e permette di migliorare il rendimento termico degli impianti contribuendo al risparmio energetico.

## 2. Caratteristiche del prodotto e sue peculiarità

- Formulazione innovativa e potenziata;
- Possibilità di risanamento sia con circolatore installato, o in alternativa, con pompa Cillit-SOLUTECH;
- Rimuove e solubilizza in un unico trattamento incrostazioni calcaree, ossidi di corrosione e fanghi;
- Risana impianti in precarie condizioni di funzionamento, proteggendoli dalle corrosioni e

quindi elimina la formazione di gas e relativi rumori;

- Idoneo negli impianti realizzati in solo acciaio;
- Idoneo negli impianti misti acciaio/metalli non ferrosi, alluminio, leghe leggere e materiali sintetici;
- Il prodotto è tamponato, quindi non può danneggiare le strutture dell'impianto;
- Prodotto ecologico che non contiene sostanze pericolose per l'ambiente;
- Il trasporto non richiede le prescrizioni dell'ADR;
- Il prodotto è classificato non pericoloso;
- Non richiede particolari precauzioni per il magazzinaggio.

Con il Cillit-HS 23 RS PLUS, è possibile ripristinare la corretta circolazione dell'acqua e rendere nuovamente uniforme la distribuzione del calore in ogni ambiente. La rimozione di 1 mm di calcare depositato sull'impianto consente un risparmio di energia pari al 18% sul consumo di combustibile.

## 3. Caratteristiche chimico-fisiche

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Stato fisico: | liquido                                            |
| Aspetto:      | colore turchese intenso, con lieve odore aromatico |
| pH (10 g/l):  | ca. 3,8 - 4,8                                      |
| Densità:      | ca. 1,13 - 1,18 g/cm <sup>3</sup>                  |

## 4. Modalità caricamento

### Risanamento impianto con circolatore in funzione

L'immissione del prodotto può essere effettuata, a seconda della dimensione dell'impianto, tramite le

apposite pompe di caricamento oppure attraverso i filtri defangatori e chiarificatori Cillit-THERMOCYCLON (vedere figure).

Effettuata l'aggiunta, mantenere in funzione l'impianto, possibilmente a caldo, per circa 10 giorni.

Durante la notte l'impianto può essere fermato (normale esercizio). Favorire l'azione del prodotto spurgando periodicamente i fanghi dai punti più bassi dell'impianto. Se nell'impianto risultano installati i filtri defangatori chiarificatori Cillit-THERMOCYCLON, i fanghi e le impurità possono essere scaricate da questi, procedendo come indicato nelle istruzioni degli apparecchi Cillit-THERMOCYCLON. Se possibile far circolare l'acqua prevalentemente nelle zone più compromesse. Una volta terminato il risanamento svuotare completamente l'impianto, risciacquarlo accuratamente e ricaricarlo con acqua, aggiungendo, a seconda del tipo di impianto, il condizionante Cillit-HS più idoneo. Nel caso di impianti particolarmente compromessi potrebbe risultare utile ripetere l'operazione di risanamento.

### Risanamento rapido con pompa Cillit-SOLUTECH

Versare il prodotto all'interno del serbatoio della Cillit-SOLUTECH attraverso il tappo superiore. Una volta addizionato il prodotto, accendere la pompa ed iniziare a ricircolare il prodotto nell'impianto. Misurare la conducibilità dell'acqua all'interno del serbatoio della pompa e verificare che la conducibilità sia di ca. 600  $\mu\text{S}/\text{cm}$  superiore al valore riscontrato nell'acqua di acquedotto. Nel caso in cui l'incremento di

100 µS/cm  
 odotto.  
 i pompa  
 Cillit-SOLUTECH per ca. 1-2 ore  
 invertendo il senso di circolazione  
 ogni 15 minuti. Terminato il  
 risanamento scaricare il circuito,  
 risciacquare e caricare il circuito con  
 acqua con aggiunta del  
 condizionante protettivo Cillit-HS più  
 idoneo (Cillit-HS COMBI, Cillit- HS  
 180, Cillit-CC45 + BIOSTOP).

## 5. Dosaggio

### Risanamento impianto con circolatore in funzione

L'aggiunta di prodotto all'acqua contenuta nell'impianto è pari a 1 kg di Cillit-HS 23 RS PLUS ogni 200 litri. Negli impianti di riscaldamento ad acqua calda questo corrisponde a circa 0,5 kg di prodotto per appartamento. Per valutare la quantità d'acqua in un impianto di riscaldamento si possono utilizzare anche i seguenti valori indicativi:

- **Impianti a pannelli radianti**  
 5-10 litri d'acqua ogni 1000 kcal/h;
- **Impianti a convettori**  
 12 litri d'acqua ogni 1000 kcal/h;
- **Impianti a radiatori**  
 8 litri d'acqua ogni 1000 kcal/h.

La quantità di acqua che un impianto

può contenere tuttavia spesso è variabile.

### Risanamento impianto con pompa Cillit-SOLUTECH:

Aggiungere 1 kg di Cillit-HS 23 RS PLUS ogni 100 litri di impianto.

## 6. Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambienti idonei al riparo da fonti di calore, proteggere dall'insolazione diretta, dal gelo e da agenti atmosferici in genere. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con basi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari, da diluenti, vernici, detersivi ed altri agenti chimici. Agitare il prodotto prima dell'uso per ottenere una buona miscelazione. Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

## 7. Schede di sicurezza

La scheda di sicurezza del Cillit-HS 23 RS PLUS redatta in conformità ai requisiti prescritti dal Regolamento 1907/2006/CE (Reach) e successivi emendamenti accompagna il prodotto; in caso di mancanza farne richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile sul sito [www.cillichemie.com](http://www.cillichemie.com)

## 8. Trasporto



Il prodotto non rientra nelle prescrizioni dell'A.D.R.

## 9. Avvertenze e manipolazione




Il prodotto non è sottoposto all'obbligo di marcatura CE ai sensi del D.L. n° 52 del 03/02/97 e n° 285 del 16/07/98. Il preparato è classificato come non pericoloso con riferimento al D.Lgs. 14/03/2003 n° 65 (Direttiva 1999/45/CE) e al Regolamento n°1272/2008 (CLP). L'operazione di risanamento deve essere effettuata da personale qualificato.

Usi del prodotto diversi da quelli sopra descritti vanno di volta in volta concordati. Evitare l'utilizzo del prodotto quando è già presente un condizionante chimico sconosciuto o di tipo diverso. In questi casi contattare il nostro Servizio tecnico. L'efficacia del prodotto ed i risultati ottenibili sono in funzione dello stato di conservazione degli impianti. Con il Cillit- HS 23 RS PLUS si ottengono sempre i risultati desiderati, salvo nel caso di impianti prossimi al collasso o già collassati. In questi casi si consiglia di contattare le Agenzie locali oppure il nostro ufficio tecnico di Sede, per trovare la soluzione più idonea a risolvere il problema, evitando dove possibile importanti interventi direttamente sull'impianto. Nel caso di impianti fortemente compromessi o già forati, la cui funzionalità è dovuta solo allo stato di deposito esistente, l'utilizzo del prodotto potrebbe rendere evidente il degrado dell'impianto. In questi casi è necessario provvedere alle necessarie modifiche impiantistiche. Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente la scheda di sicurezza. La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. La presente informazione tecnica è disponibile, sempre aggiornata, anche sul sito [www.cillichemie.com](http://www.cillichemie.com)

### **Immissione in assenza di filtri defangatori e chiarificatori Cillit-THERMOCYCLON**

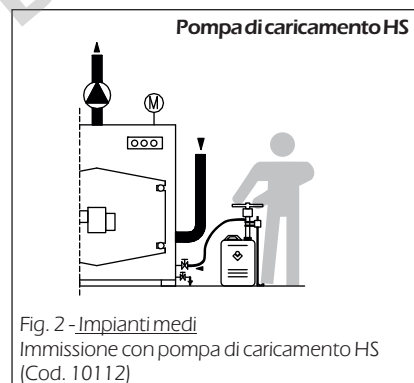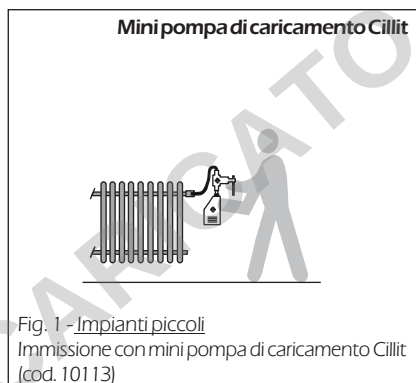

### **Immissione in presenza di filtri defangatori e chiarificatori Cillit-THERMOCYCLON**

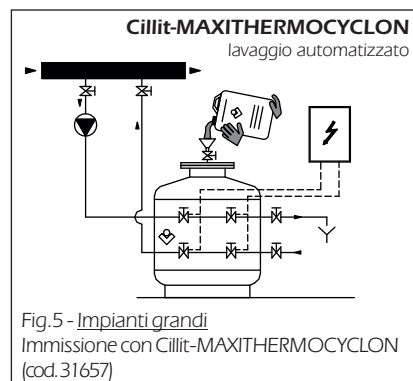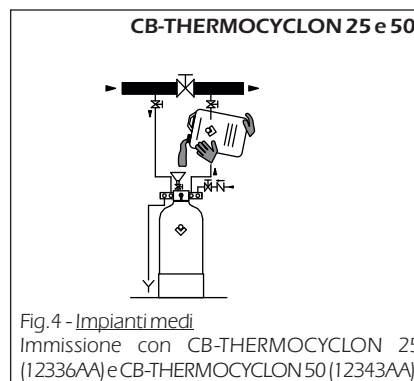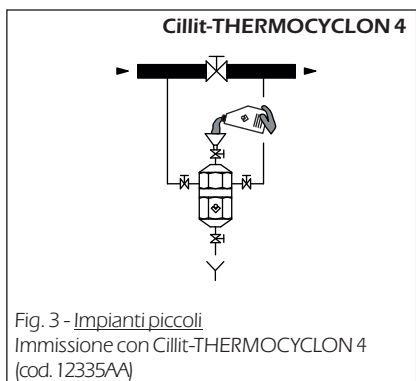

effettuare  
razione in  
quanto viene risciacquato al termine  
del risanamento. Può risultare utile  
verificare, durante il periodo di  
risanamento, l'evoluzione della  
concentrazione dei residui di corrosio-  
ne rimossi.

## 11. Confezioni


| Codice  | Prodotto             | Quantità |
|---------|----------------------|----------|
| 10143AB | Cillit-HS 23 RS PLUS | 0,5 kg   |
| 10145AA | Cillit-HS 23 RS PLUS | 1kg      |
| 10144AB | Cillit-HS 23 RS PLUS | 5 kg     |
| 10146AA | Cillit-HS 23 RS PLUS | 20 kg    |

## 12. Descrizione per offerte

**Cillit-HS 23 RS PLUS**, prodotto  
risanante ad azione bilanciata, con

formulazione innovativa e potenziata,  
adatto a tutti i metalli, in grado di  
ripristinare la normale circolazione  
asportando incrostazioni e depositi di  
corrosione da impianti di riscaldamen-  
to ad acqua calda e circuiti di raffred-  
damento con acqua in riciclo (sigillati e  
non sigillati). Il prodotto può essere  
impiegato anche in abbinamento alla  
pompa di lavaggio Cillit-SOLUTECH.

Figura 6- Esempio di impiego Cillit- HS 23 RS PLUS in abbinamento alla pompa Cillit-SOLUTECH per il risanamento di circuiti di riscaldamento tradizionali

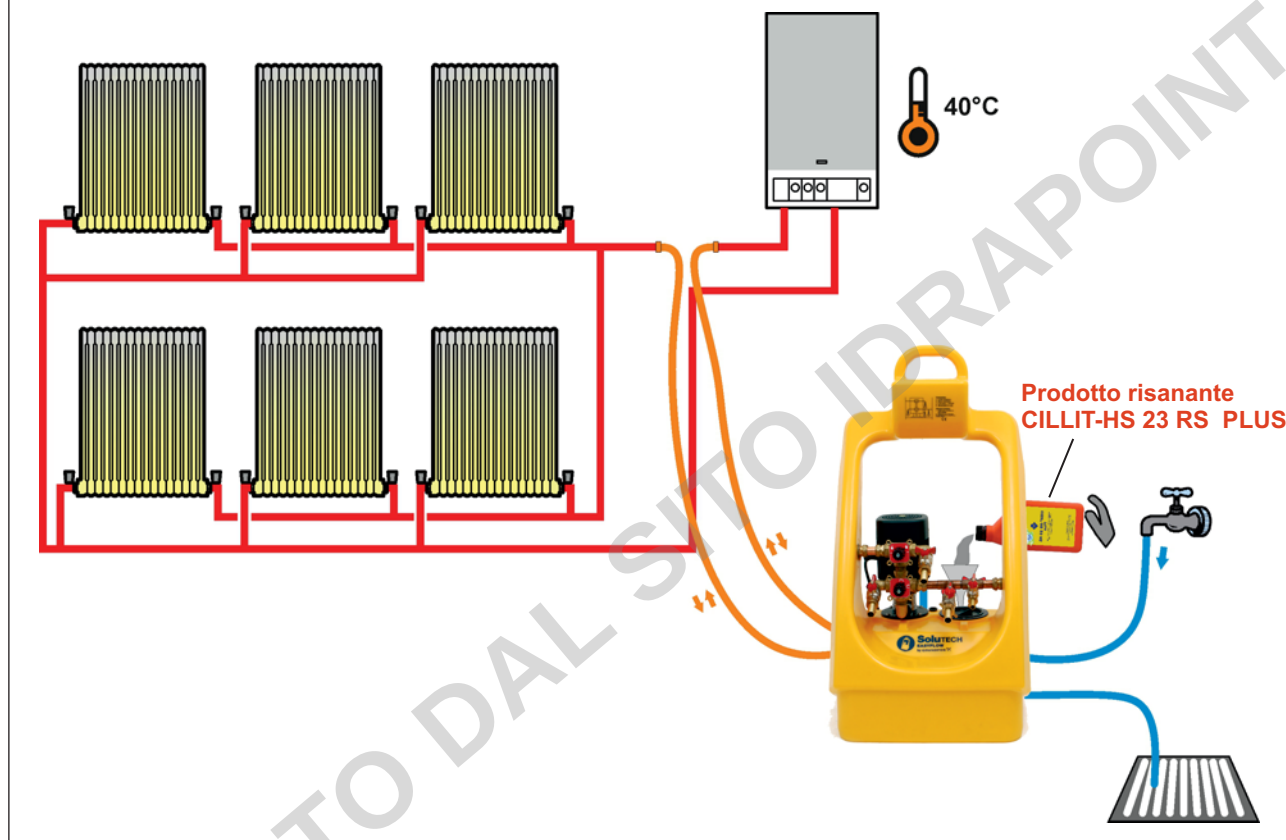

#### Informazione tecnica disponibile sul sito [www.cillichemie.com](http://www.cillichemie.com)

La presente informazione tecnica tiene conto delle esperienze della Società e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto sopra descritto; usi diversi vanno di volta in volta autorizzati per iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza Tecnica presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.

Indirizzi e numeri telefonici della nostra organizzazione di assistenza e consulenza tecnica nonché per la vendita dei nostri prodotti ed impianti, sono anche reperibili sulle pagine gialle sotto la voce "Depurazione acqua-impianti, apparecchi, piscine" oppure consultando il sito internet [www.cillichemie.com](http://www.cillichemie.com)