


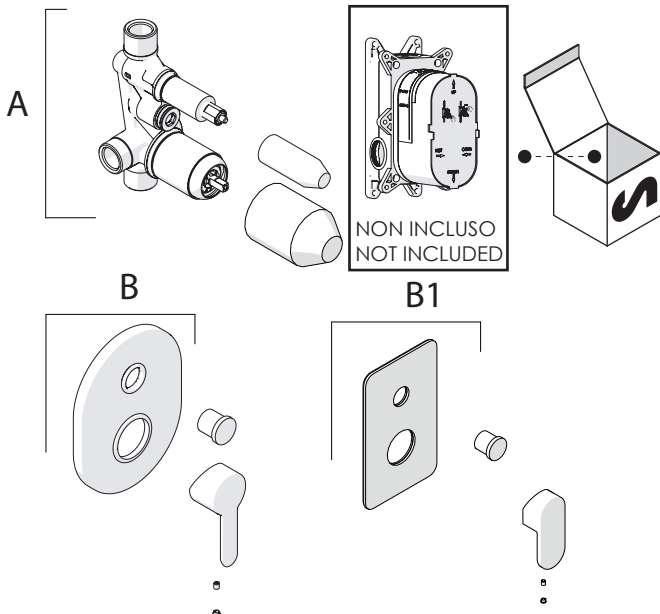
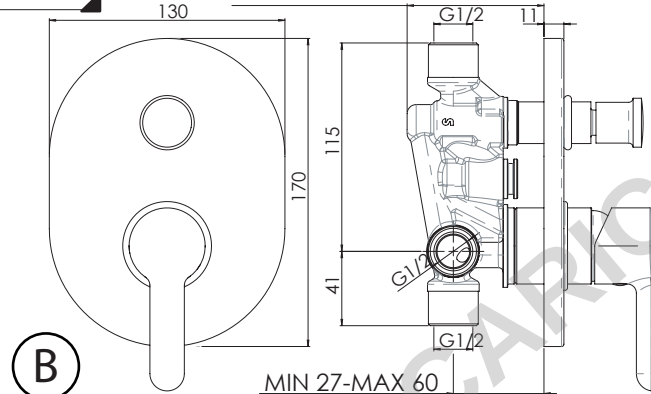


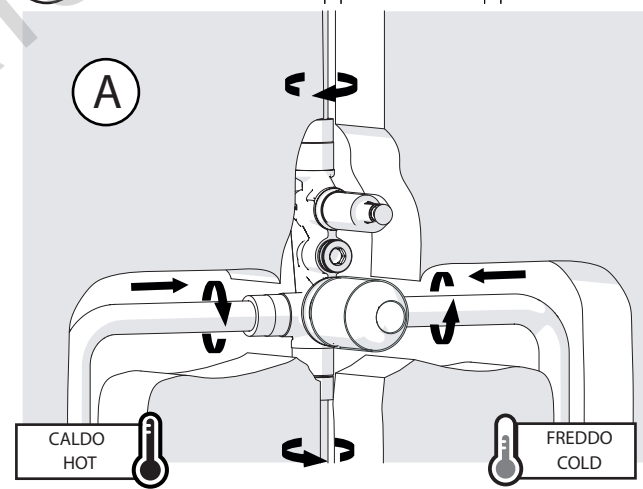

RIFERIMENTO ALLA PIASTRELLA
REFERENCE TO THE TILE
MIN 52-MAX 85

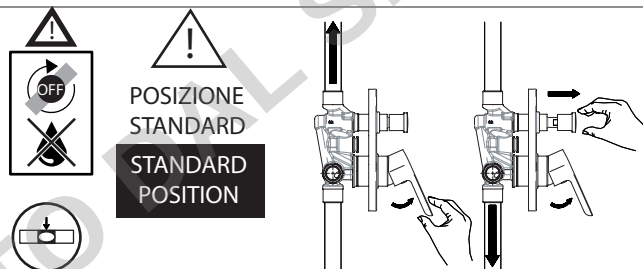

RIFERIMENTO ALLA PIASTRELLA
REFERENCE TO THE TILE

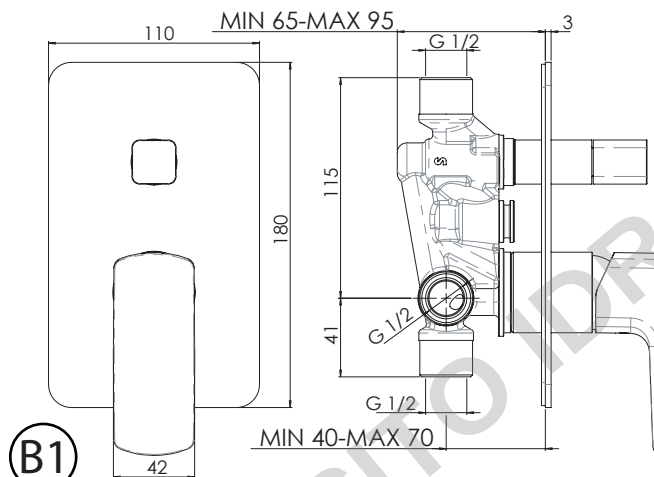


TEST

TEST PER I TUBI
PRIMA DELLA CARTUCCIA (A)

TEST FOR THE PIPES
BEFORE CARTRIDGE (A)

ATTENZIONE !
Durante il test la cartuccia deve essere in posizione "chiusa"!

ATTENTION!
During test cartridge must be placed in "CLOSED POSITION"




TEST PER I TUBI
DOPO LA CARTUCCIA (B)



TEST FOR THE PIPES
AFTER CARTRIDGE (B)



ATTENZIONE !
Secondo la norma europea EN817, in caso di test per i tubi DOPO la cartuccia, la pressione deve essere a 4 bar per 1 minuto e la cartuccia in posizione "aperta"

ATTENTION!
As per european rule EN817, in case of test for the pipes after cartridge, the pressure must be within 4 bar for 1 minute, and the cartridge in cartridge in "open position"





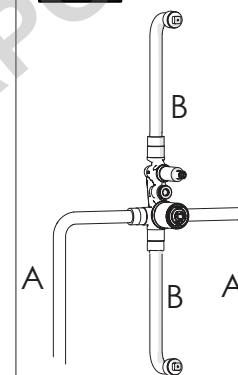


CHIUSA
CLOSE

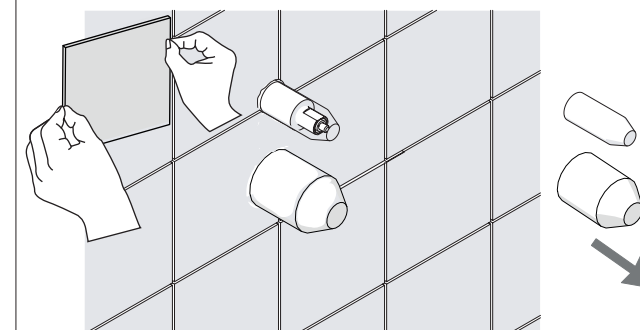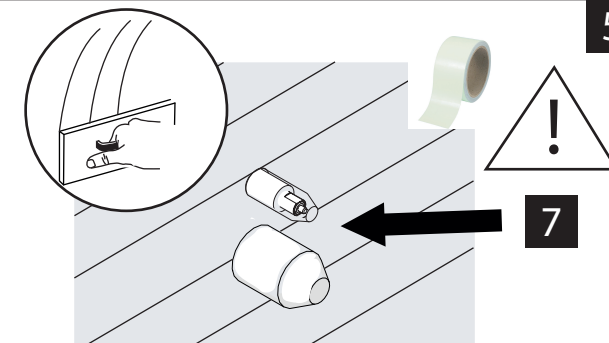

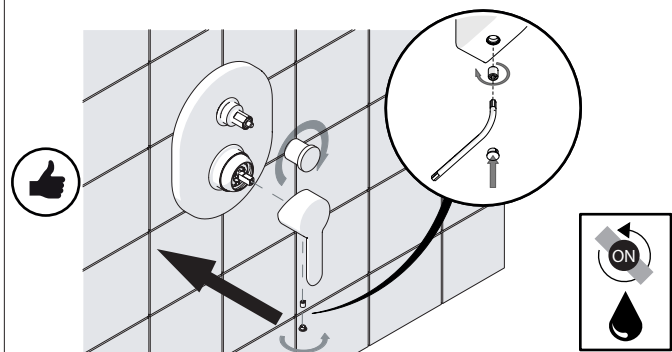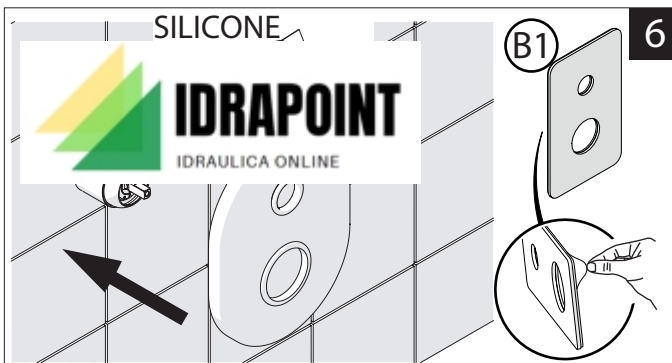

Valvola di non ritorno
Non-return valve

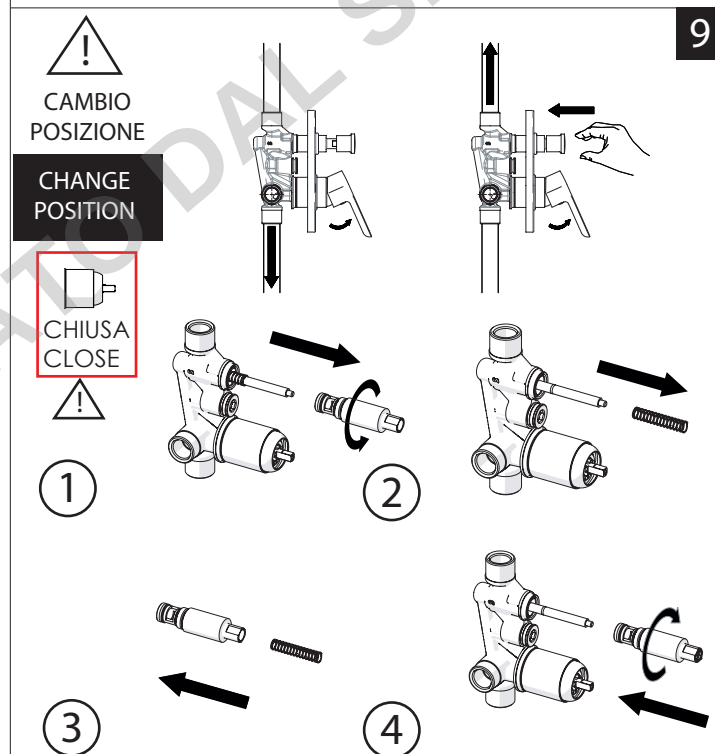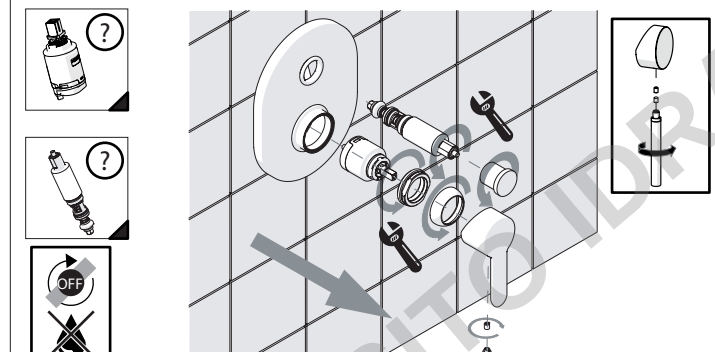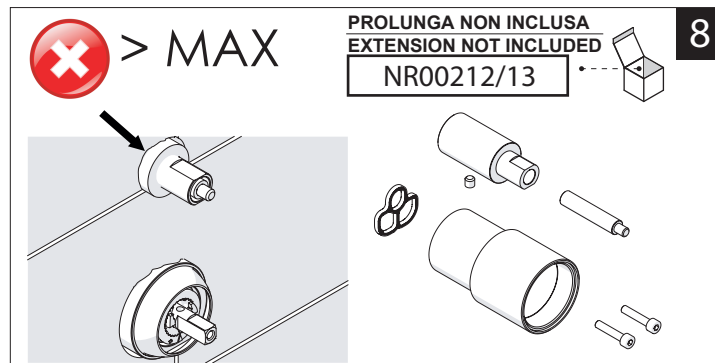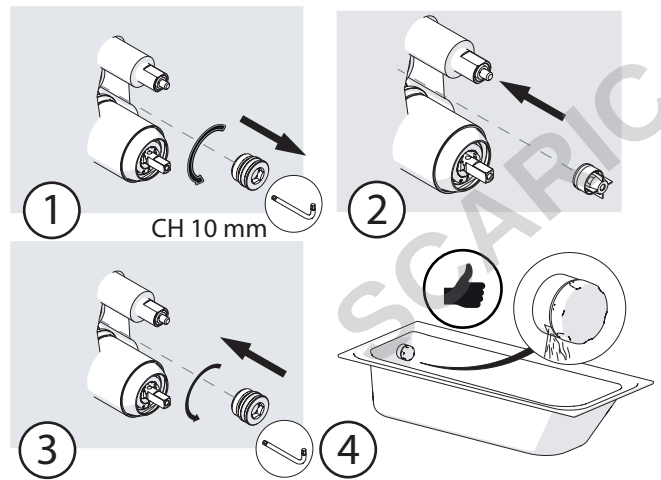

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING



PULIZIA / CLEANING

